

MONTAGEHANDLEIDING

Brandbestendige inspectie-luiken

EI90 en EI30





Wenen-april 2015

AIR FIRE TECH Brandschutzsysteme
AIR FIRE TECH Brandschutzsysteme GmbH

Stranzenberggasse 7b/2
A-1130 WIEN
Web: www.airfiretech.at

Telefon: 0043 (0)1/982 01 74-0
Telefax: 0043 (0)1/982 01 74-930
E-Mail: office@airfiretech.at

CONSTRUCTIEVE TEKENING VAN INSPECTIE-LUIKEN

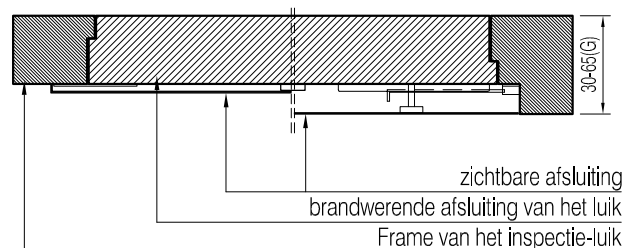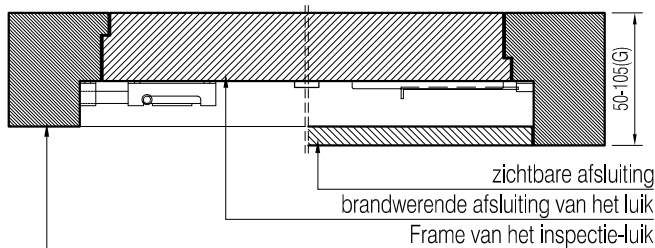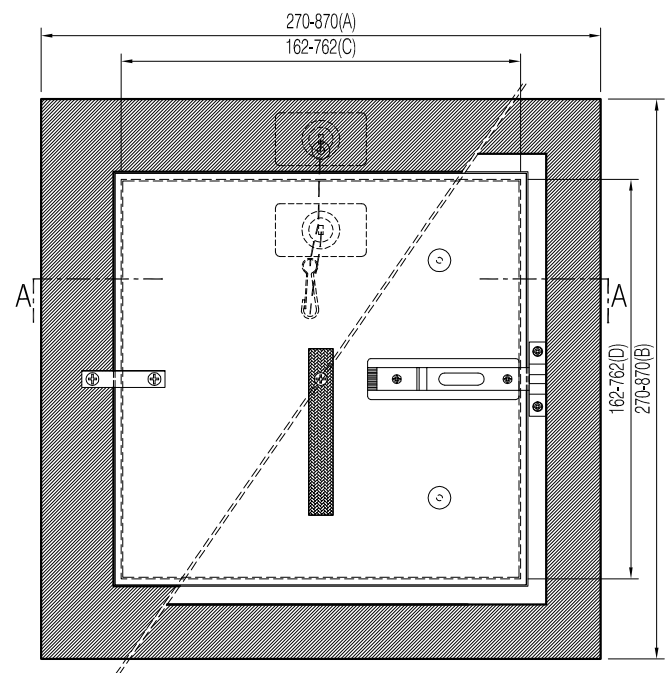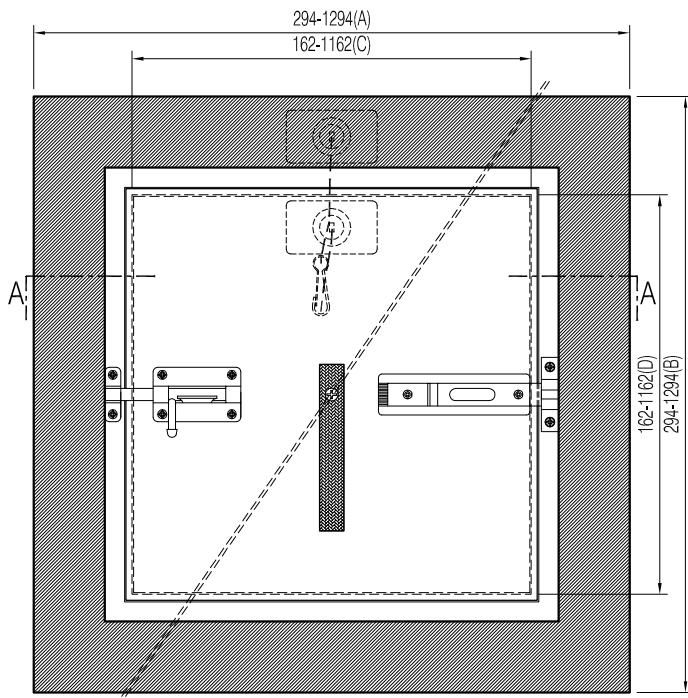

Serie/Type: FIREREV/Basic/.../GP; ...VKW FIREREV/Duo/.../GPS; .../VKS; .../ZS; .../VKA; ...GPR				
Nom. grootte [mm×mm]	Buiten afmetingen [A×B] [mm]	Opening [C×D] [mm]	Inbouw diepte [G] [mm]	Snelbouwschroeven min. 3,9x55 mm (stk./zijde) op afstanden van max. 200 mm
200 x 200	294 x 294	162 x 162	50 - 105	2
300 x 300	394 x 394	262 x 262	50 - 105	2
400 x 400	494 x 494	362 x 362	50 - 105	2
500 x 500	594 x 594	462 x 462	50 - 105	2
600 x 600	694 x 694	562 x 562	50 - 105	3
700 x 700	794 x 794	662 x 662	50 - 105	3
800 x 800	894 x 894	762 x 762	50 - 105	4
800 x 900	894 x 994	762 x 862	50 - 105	4
800 x 1000	894 x 1094	762 x 962	50 - 105	4 resp. 5
800 x 1100	894 x 1194	762 x 1062	50 - 105	4 resp. 5
800 x 1200	894 x 1294	762 x 1162	50 - 105	4 resp. 6

Serie/Type: FIREREV/Basic/.../S; ...FLI				
Nom. grootte [mm×mm]	Buiten afmetingen [A×B] [mm]	Opening [C×D] [mm]	Inbouw diepte [G] [mm]	Snelbouwschroeven min. 3,9x55 mm (stk./zijde) op afstanden van max. 200 mm
200 x 200	270 x 270	162 x 162	30 - 65	2
300 x 300	370 x 370	262 x 262	30 - 65	2
400 x 400	470 x 470	362 x 362	30 - 65	2
500 x 500	570 x 570	462 x 462	30 - 65	2
600 x 600	670 x 670	562 x 562	30 - 65	3
700 x 700	770 x 770	662 x 662	30 - 65	3
800 x 800	870 x 870	762 x 762	30 - 65	4

Testnorm: EN 1364-1, EN 1634-1
 Classificeringsnorm: EN 13501-2
 Classificeringsrapport: MA39-VFA 2010-1005.02 (EI30-EI60)
 MA39-VFA 2011-0043.01 (EI90)
 Toelating: Z-6.55-2169 (EI30)
 Z-6.55-2149 (EI90)

LET OP! De brandwerende afsluiting van het luik vergrendelen voor de zichtbare afsluiting afgesloten wordt.

MONTAGEHANDLEIDING

Brandbestendige inspectie-luiken

EI90 en EI30

Wenen-april 2015


AIR FIRE TECH Brandschutzsysteme
AIR FIRE TECH Brandschutzsysteme GmbH

Stranzenberggasse 7b/2
A-1130 WIEN
Web: www.airfiretech.at


Telefon: 0043 (0)1/982 01 74-0
Telefax: 0043 (0)1/982 01 74-930
E-Mail: office@airfiretech.at

I. Inbouw van het inspectie-luik in de schachtwand


(Type: ...GPS; ...GP; ...VKW; ...VKA; ...VKS; ...ZS; ...GPR; ...FLI)

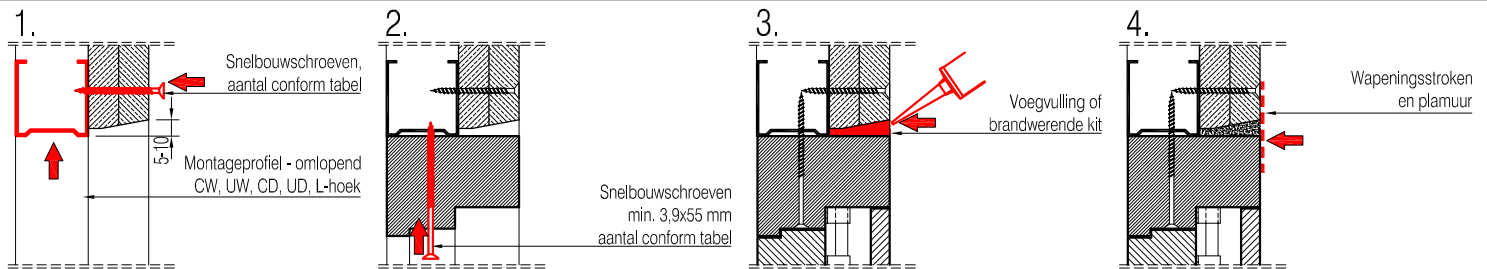


II. Inbouw van het inspectie-luik in de schachtwand (Type: ...S)

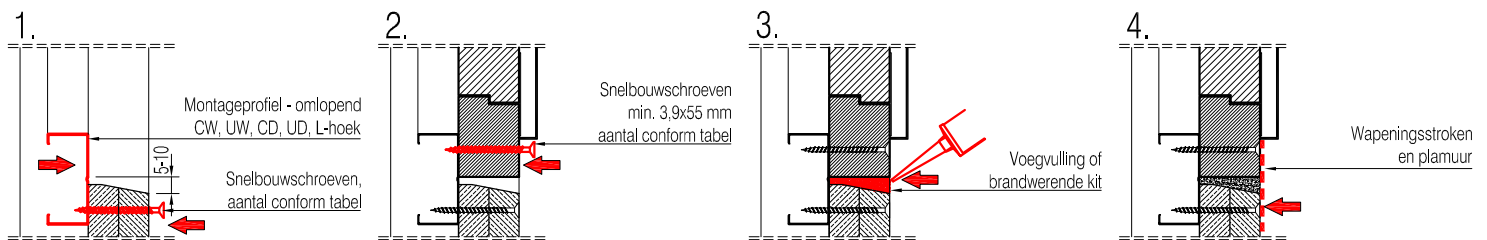

III. Inbouw van het inspectie-luik in de flexibele wand

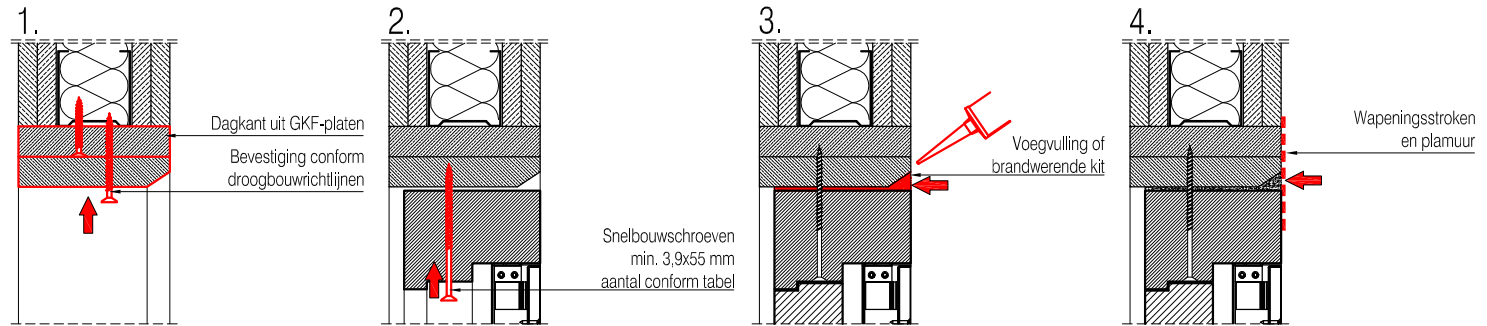

IV. Inbouw van het inspectie-luik in een massieve wand

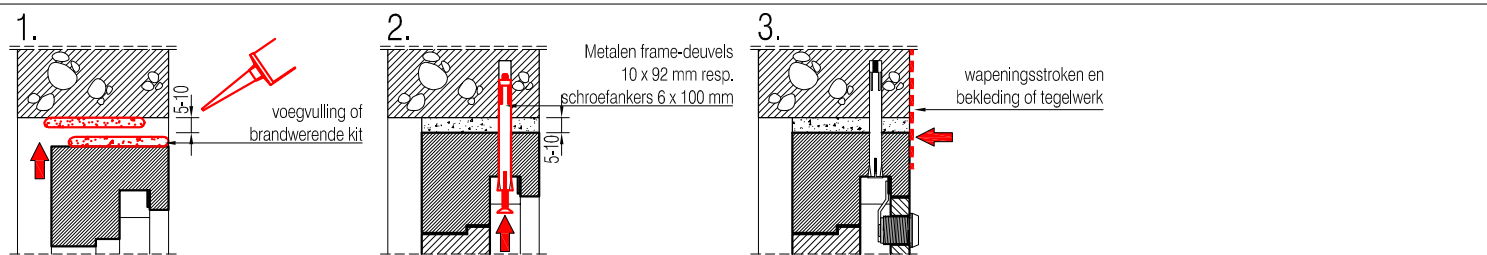

V. Inbouw van het inspectie-luik in een wand van cellenbeton

